

広報紙 VOL.23

水道だより

編集・発行
昭島市水道部
〒196-0025
昭島市朝日町4-23-28
TEL 042-543-6111
FAX 042-543-6118
平成25年3月



大切な水の安定供給のために

～昭島市の水道水は、地下水100%のおいしい水です～



水道部新事務・ポンプ室棟(東部配水場)(2月末撮影)

水道部では、市民の皆様へ安全で安心なおいしい水道水を将来にわたり安定して供給するために、災害に強い水道施設づくりを推進しています。

現在では、朝日町四丁目にある東部配水場の耐震化工事を年内の施設完成に向けて実施しており、この度、事務室やポンプ室などが入る新しい建屋(写真)が完成し、事務室はこちらに移りました(2頁に

掲載)。この建屋では、環境に配慮するため、太陽光発電設備を設置し、室内の照明器具をLED照明にしています。

また、緑町二丁目にある西部配水場についても、平成27年度の完成に向けて、平成25年度から耐震化工事を実施する予定です。配水管については、毎年地震に強い耐震管への布設替えを行っています。

も
く
じ

- 1 P 大切な水の安定供給のために
- 2 P 水道部の事務棟(事務・ポンプ室)が移りました
- 3 P 水道検査項目の解説
最近の放射性物質検査結果

- 3 P 雨水貯留槽設置助成金のご紹介
- 4 P 海外から見学にきました
引越し手続きのお願い

水道部の事務棟(事務・ポンプ室)が移りました



3月18日(月)から、事務棟(事務室)の場所が左図のとおり移りました。

- ・新しい事務棟(赤色)
- ・旧事務棟(青色)

今後は旧事務棟の解体や外構工事をを行います。十分な安全対策を施しますが、ご来庁の際はご注意ください。

こちらは地下1階のポンプ室です。


市の東部地区への配水ポンプと中央配水場への送水ポンプがあります。



〔2月末撮影〕



こちらは1階事務室です。左の写真では、まだ事務机やカウンターが設置されていませんが、右側の手前から奥に向かって、業務課料金係、庶務係、工務課給水係、工務係、浄水係の順に配置されています。

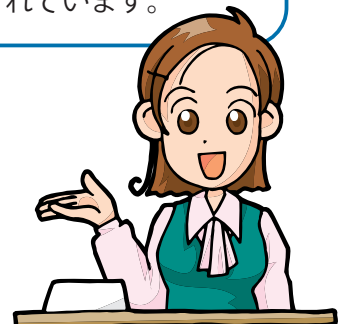

〔2月末撮影〕

水道なんでもシリーズ

水道検査項目の解説 No.46～No.50 基礎的性状

No.49 色度（5度以下）

水の色の程度を数値で表したものです。
平成23年度検査結果 異常なし

No.50 濁度（2度以下）

水の濁りの程度を数値で表したものです。
平成23年度検査結果 異常なし

最近の放射性物質検査結果

昭島市の水道水は、水道法に基づく水質検査項目のすべてについて水質基準に適合しています。また、放射性物質についても定期的に検査を行っていますが、全く検出されたことがなく安心です。

採水日	検査日	浄水系	ヨウ素131	セシウム137	セシウム134	検査機関
2月18日	2月20日	東部系	検出限界未満 (0.6 Bq/kg未満)	検出限界未満 (0.8 Bq/kg未満)	検出限界未満 (0.8 Bq/kg未満)	ユーロフィン 日本環境(株)
		西部系	検出限界未満 (0.7 Bq/kg未満)	検出限界未満 (0.9 Bq/kg未満)	検出限界未満 (0.6 Bq/kg未満)	

※検出限界未満とは、()内の濃度以下で検出されなかったという意味です。

※Bq(ベクレル)とは、放射能の量を表す単位です。

※これまでの検査結果は、昭島市ホームページをご覧ください。


雨水貯留槽設置助成金のご紹介

雨水貯留槽とは、屋根に降った雨水を貯める容器で、貯めた雨水を花や植木への水やりや庭の水まきなどに利用できます。

設置も雨どいから、管を接続するだけなので簡単です。設置助成金は、昭島市内に建物を所有又は使用する個人で、市内の建物に設置するものを対象としています。

助成金額は、1基あたり雨水貯留槽（材料費のみ）の購入金額の3分の2に相当する金額（限度額3万5千円）です。

なお、貯留槽については、ホームセンターや建材店等でご購入ください。

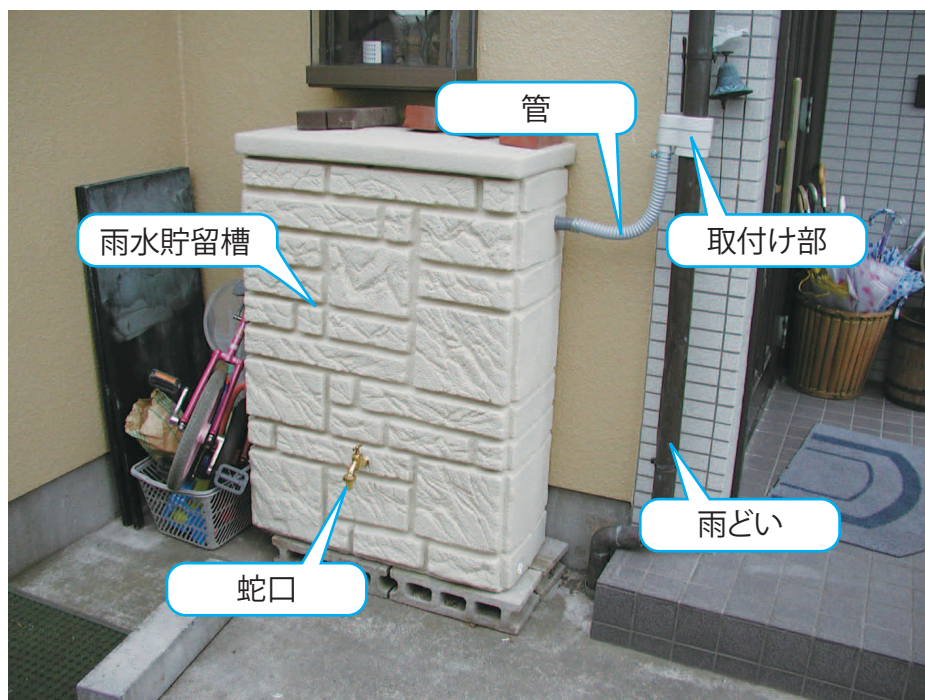

設置する場合は、事前にご相談ください。
ご相談は、工務課給水係へ ☎543-6114

海外から見学にきました

昨年の12月3日に、ジンバブエ共和国チトゥンギザ市の上下水道行政担当者の方5名がJICA（独立行政法人 国際協力機構）の研修として本市水道部を見学に訪れました。

チトゥンギザ市の水道は、隣接する首都ハラレ市から浄水を給水されていますが、ハラレ市も水不足のため度々給水が制限され、多くの市民は水質に問題のある浅井戸から水を汲み上げて生活している状況にあります。


そうした現状から、チトゥンギザ市では調査を行い、その結果、市内に規模の大きな地下水源がある

可能性が高いことが分かり、地下水による給水を計画しています。そのため、地下水を水源とする水道施設整備の参考となるように安全で安心な地下水100%の水を安定供給している昭島市の東部配水場を見学に訪れたものです。

見学は、構内の深井戸や着水井、配水池などの水道施設の視察をしながら約2時間行われ、通訳者を通していろいろな質問をされました。（写真）

ジンバブエ共和国は、アフリカ大陸南部に位置し、人口は1,275万人（2011年）、国土は39万km²で日本よりやや大きいぐらいです。

（位置図）

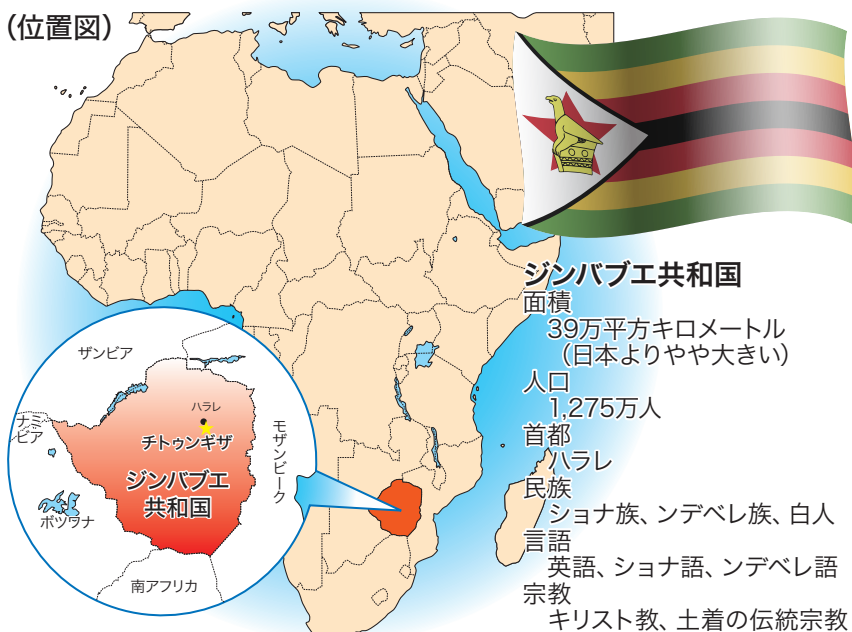

引越し手続きのお願い

3月は、会社の転勤や学生さんの入学・卒業など、新しい生活のスタートに向け引越しが多くなる季節です。引越しが決まりましたら、水道部へ、早めに水道の使用開始や使用中止についてのご連絡をお願いします。届出がありませんと引越し後の料金がかかったり、次の使用者や前の使用者の方との間で思わぬトラブルが発生し、お互いが迷惑することとなります。

■転出・転居するとき（使用を中止するとき）

次のことをお知らせください。

- ①お客様番号
（検針票や領収書などで確認してください。）
- ②水道のご使用場所・氏名・引越し日・引越し先など。

■転入するとき（使用を開始するとき）

お電話をいただくか、郵便受けや玄関などに置かれている「水道使用開始届」に必要な事項を記入し、ポストに投函してください。

また、インターネット（東京電力引越れんらく帳）によるお届けもできます。

東京電力引越れんらく帳

検索

ご連絡・お問い合わせは、**☎ 543-6111**
業務課料金係へ **FAX 543-6118**